



Rubin
INFORMATIKA

Goodmills Magyarország Kft. részére

Éves energetikai szakreferensi jelentés

a 2025-es naptári év vonatkozásában az energiafogyasztási és
energiahatékonysági tevékenységével kapcsolatosan



1149 Budapest,
Egressy út 17-21.



info@rubin.hu



Telefon: +36 1 469 40 20

Fax: +36 1 469 40 29



1 Bevezetés

Az energetikai szakreferensre az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban Ehat. tv.), az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ehat. vhr.), illetve a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energia megtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről szóló 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet vonatkozik.

Amelynek 7/A § kimondja, hogy „energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévét megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

- a) 400 000 kWh villamosenergiát,
- b) 100 000 m³ földgázt vagy
- c) 3 400 GJ hőmennyiséget.”

A 2025-es év fogyasztási adatai alapján az Goodmills Magyarország Kft. energetikai szakreferensi kötelezettsége a villamosenergia fogyasztási adatok alapján alátámasztott.

Goodmills Magyarország kft. 2025		
Villamosenergia	17 151 234,87	kWh
Földgáz	17 243,00	m ³


2 Energiafogyasztási adatok

A Goodmills Magyarország Kft. a következő villamosenergia, illetve földgáz POD-okkal (elszámoló mérési pontokkal) rendelkezik.

NO	Fogyasztási helyek	Villamosenergia mérési pont azonosító (POD)
1.	Baja malom	HU000310C11-S000000000000001005421
2.	Csorna Malom	HU000110B11-U-PANNONNILL-CSORNA-U
3.	Csorna Acélsilók	HU000110F11-U-PANNNONM-CSORNA-SILO
4.	Csorna vasbeton siló	HU000110F11-U-PANNONM-CSORNA-E
5.	Komárom dunaparti raktár	HU000110F11-U-PANNONMILL-KOMAROM-
6.	Komárom malom	HU000110B11-U-PANNONMILL-KOMÁROM-
7.	Tiszapalkonya malom	HU000220B11-S000000000000000187990
NO	Fogyasztási helyek	Földgáz mérési pont azonosító (POD)
1.	Baja malom	39N050479826000D
2.	Komárom malom	39N050289121000O

2.1 Villamosenergia

A havi villamosenergia-fogyasztási adatok az alábbiak szerint alakultak.

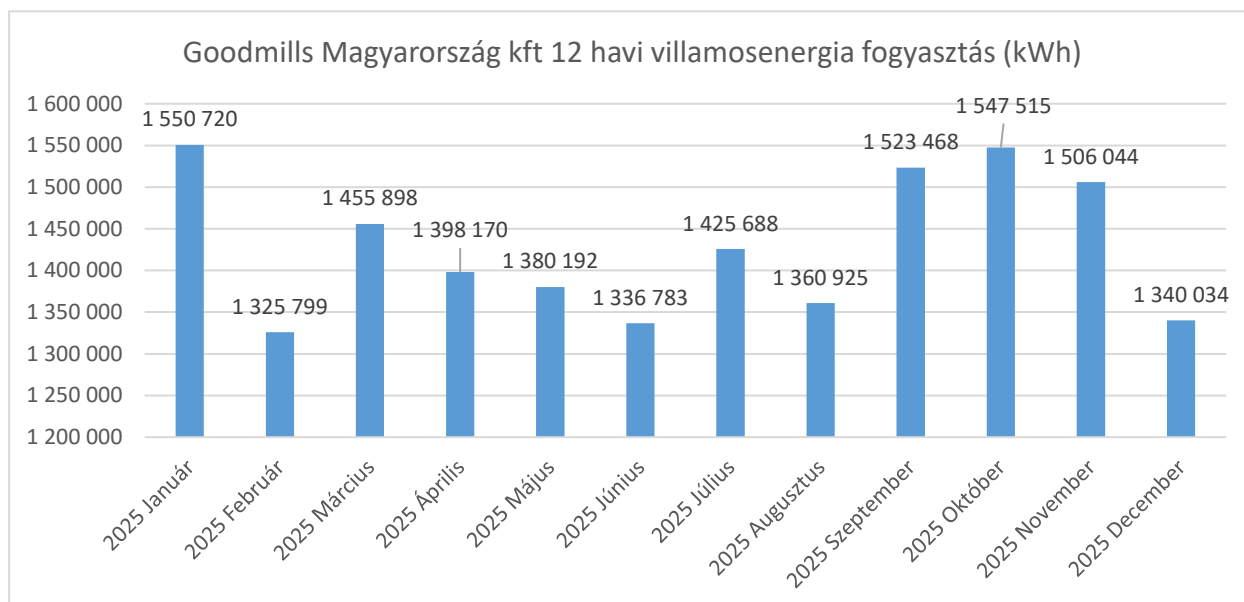


A Társaság összesen **17 151 235 kWh** villamosenergiát használt fel, melynek meghatározó része technológiai célra fordítódott, a megvásárolt villamosenergia **1 309 537 352 HUF** költséget tett ki.

Az éves beszerzési átlagár, mely tartalmazza az összes beszerzéssel kapcsolatos költséget (villamosenergia kereskedelmi díja, pénzeszközök díja, jövedéki adó, rendszerhasználati díj), **76,35 HUF/kWh** volt.

2.2 Földgáz

A havi földgázfogyasztási adatok a szolgáltatói számlák alapján az alábbiak szerint alakultak:

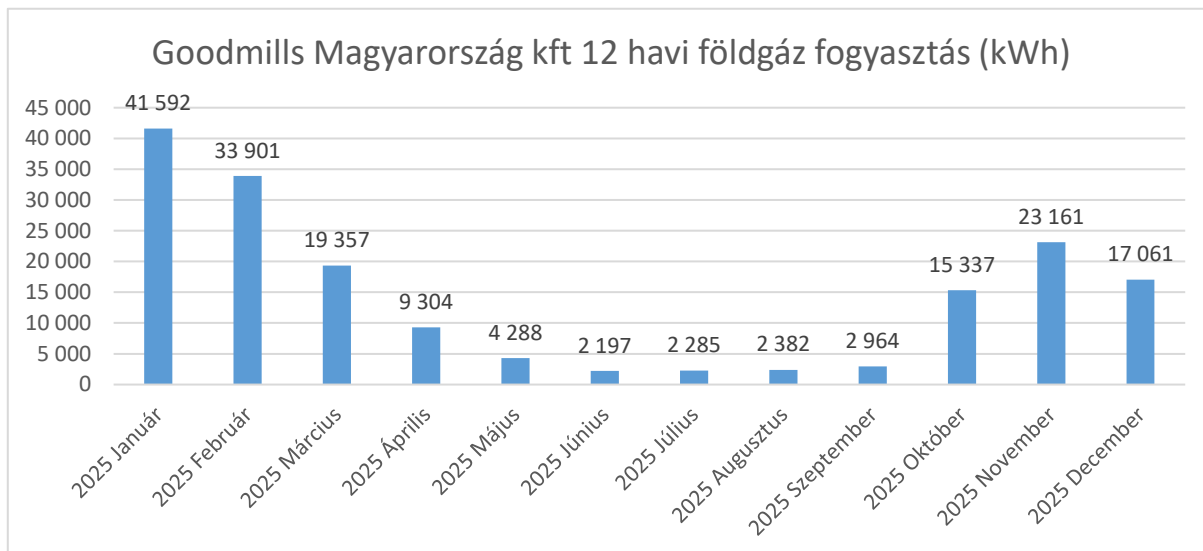

A Társaság **173 829 kWh** földgázt használt fel, mely épületenergetikai célt szolgált, a földgáz költsége **6 282 990 HUF** értéken alakult.

Az éves beszerzési átlagár, mely tartalmazza az összes beszerzéssel kapcsolatos költséget nettó **32,03 HUF/ kWh** volt.

2.3 Távhőfelhasználás


Távhőfelhasználás nem volt.

2.4 Üzemanyag-felhasználás

Üzemanyag felhasználási adatok 2025 november, december hónapokról nem érkeztek be feldolgozásra!

2.4.1 Targoncagáz-fogyasztás

A havi targoncagáz-fogyasztási adatok az alábbiak szerint alakultak.

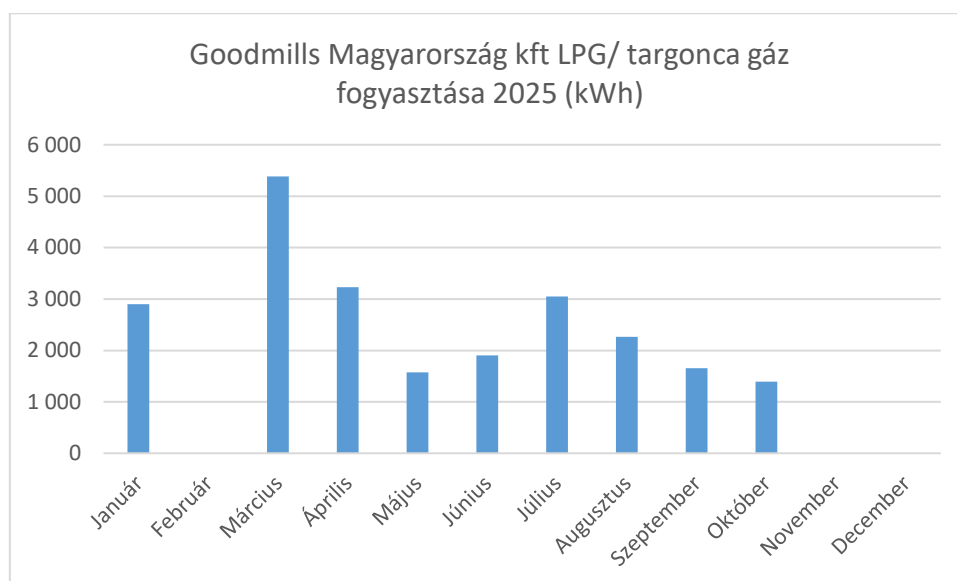


Az LPG/targoncagáz-fogyasztást, a termelési targoncák meghajtására és Tiszapalkonya- Csorna telephelyek fűtés/ HMV kiegészítésére használják.

Az éves fogyasztás összesen 23 351 kWh volt, amihez költség adatok csak szeptember október hónapokra érkeztek, 400 226 HUF-t értékben. A targoncagáz átlag energia költsége ezek alapján 17,14 HUF/kW volt.

2.4.2 Dízelolajfogyasztás

A dízelolaj 2025 során a következően alakult:

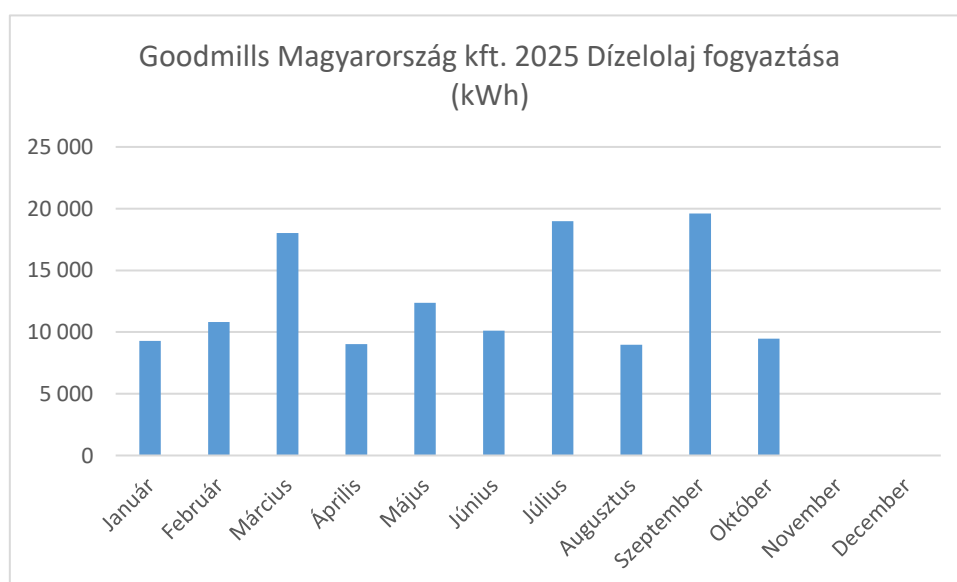

A dízel a telephelyen belüli diesel targoncák és a telephelyen kívül használt szállítóeszközök üzemanyagellátását szolgálja. Éves szinten összesen **12 387 liter** volt a felhasználás, amely a 122/2015


(V.26.) Kormányrendelet 6. melléklete szerint alkalmazott átszámítással **126 633 kWh** energiafelhasználást jelent.

A gázolaj éves nettó költsége **6 918 197 HUF** összeget tett ki.

Az átlag gázolaj költség **54,63 HUF/kW** volt.

2.4.3 Benzinfogyasztás

2025-ös évben a havi motorbenzin-fogyasztási adatok az alábbiak szerint alakultak.

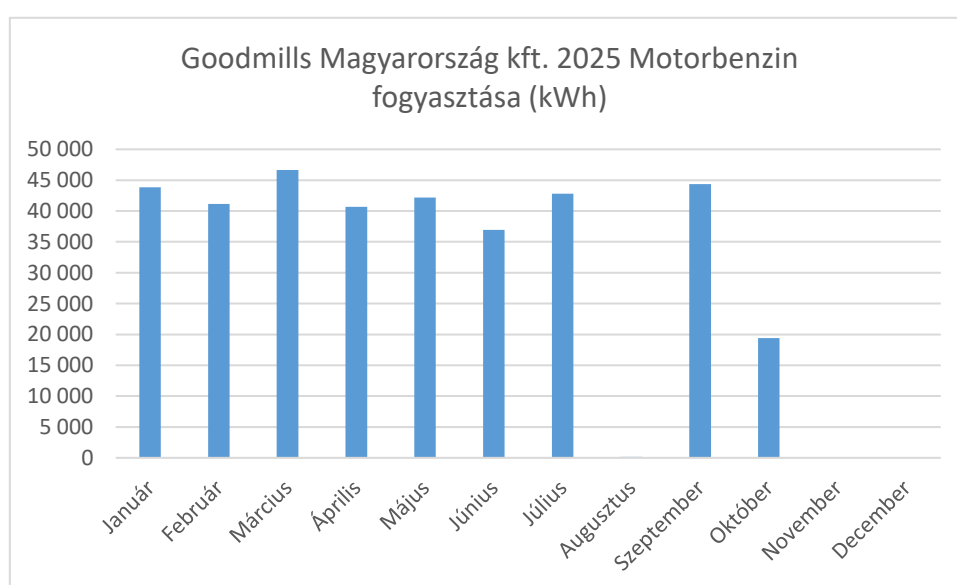


A szállítási célt szolgáló telephelyen belüli és telephelyen kívüli benzinfogyasztás **39 194 liter** volt, amely a 122/2015 (V.26.) Kormányrendelet 6. melléklete szerint alkalmazott átszámítással **358 109 kWh** energiafelhasználást jelent.

A benzin-felhasználás éves nettó költsége **23 156 358 HUF** összeget tett ki 2025-ben.

A motorbenzin átlagos energia költség **64,66 HUF/kW** volt.

3 Teljes energiafelhasználás

A Társaság a 2025-es naptári év során 17 833 157 kWh energiát használt fel, a következő energia-hordozónkénti megoszlásban.

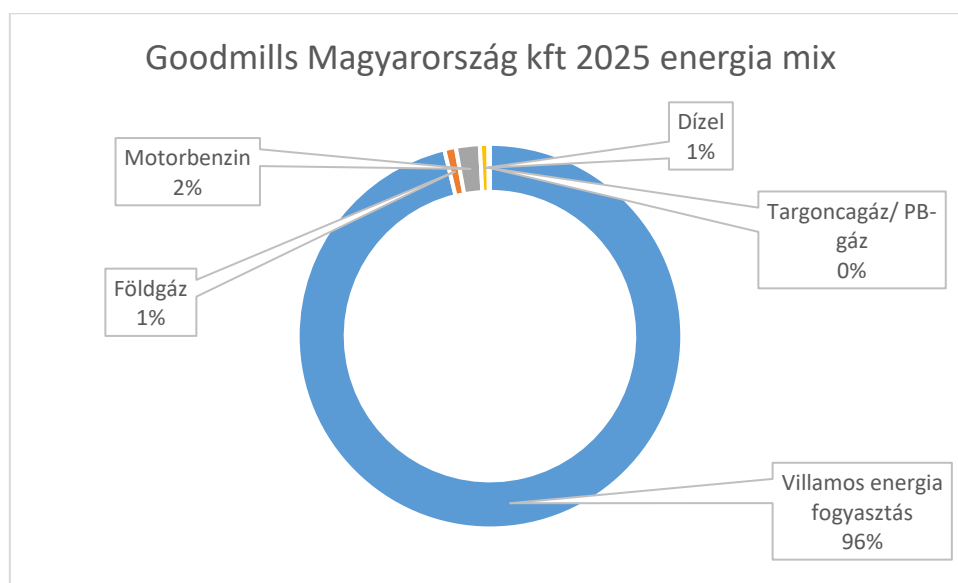

Épületenergetika, tevékenység és szállítás kategóriában a következők szerint oszlik meg az energiafelhasználás:


Goodmills Magyarország kft. 2025				
Energia fogyasztás	Összesen kWh	Épület kWh	Folyamat kWh	Szállítás kWh
Villamos energia	17 151 234,87	857 561,74	16 293 673,13	
Földgáz	173 829,00	173 829,00		
Motorbenzin	358 108,94			358 108,94
Dízel	126 633,41			126 633,41
Targoncagáz/ PB- gáz	23 350,58	11 675,29		11 675,29
Összesen	17 833 156,80	1 043 066,03	16 293 673,13	496 417,64

4 CO₂ egyenérték

A Goodmills Magyarország Kft 2025. évben **2 605 tonna** egyenértéknek megfelelő CO₂-t bocsátott ki. Ebből a mennyiségből a villamosenergia részaránya **2 426 tonna** volt.

A következő táblázat a CO₂ egyenérték kibocsátást mutatja be energiahordozónként, feltüntetve a felhasználás részterületét is (épület, tevékenység, szállítás), tonnában kifejezve.

Goodmills Magyarország kft. 2025				
CO2 kibocsátás	Összesen	Épület	Folyamat	Szállítás
	t	t	t	t
Villamos energia	2 426,20	121,31	2 304,89	
Földgáz	50,90	50,90		
Motorbenzin	89,75			89,75
Dízel	32,83			32,83
Targoncagáz/ PB- gáz	5,30	2,65		2,65
Összesen	2 604,98	174,86	2 304,89	125,23

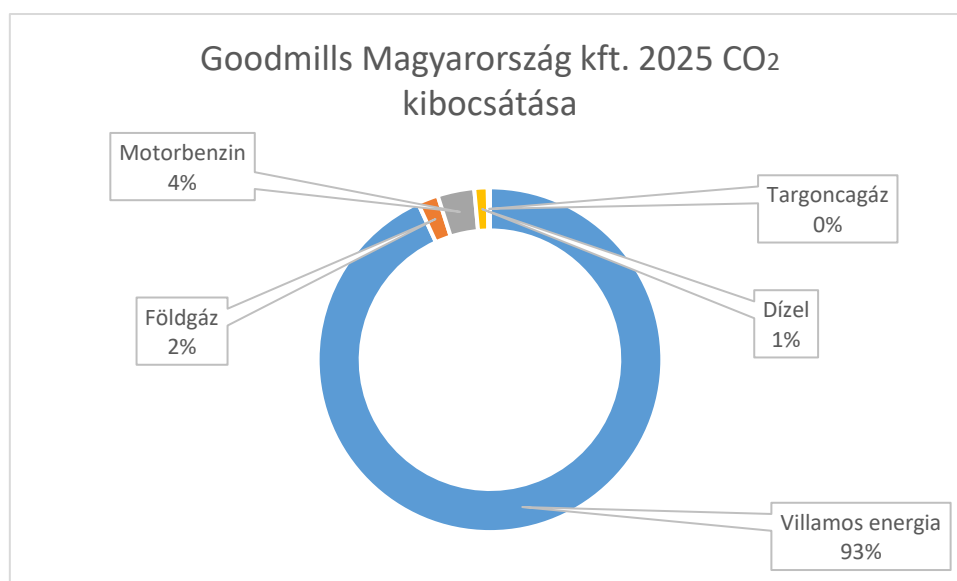

Üdvözlettel:



Varsányi Ferenc

Energetikai szakreferens
Rubin Informatikai Zrt.

Szakreferensi névjegyzék szám: ESZ-307/2022

1149 Budapest, Egressy út 17-21
+36 1 469 4020 |
www.rubin.hu | www.energiamonitor.hu